




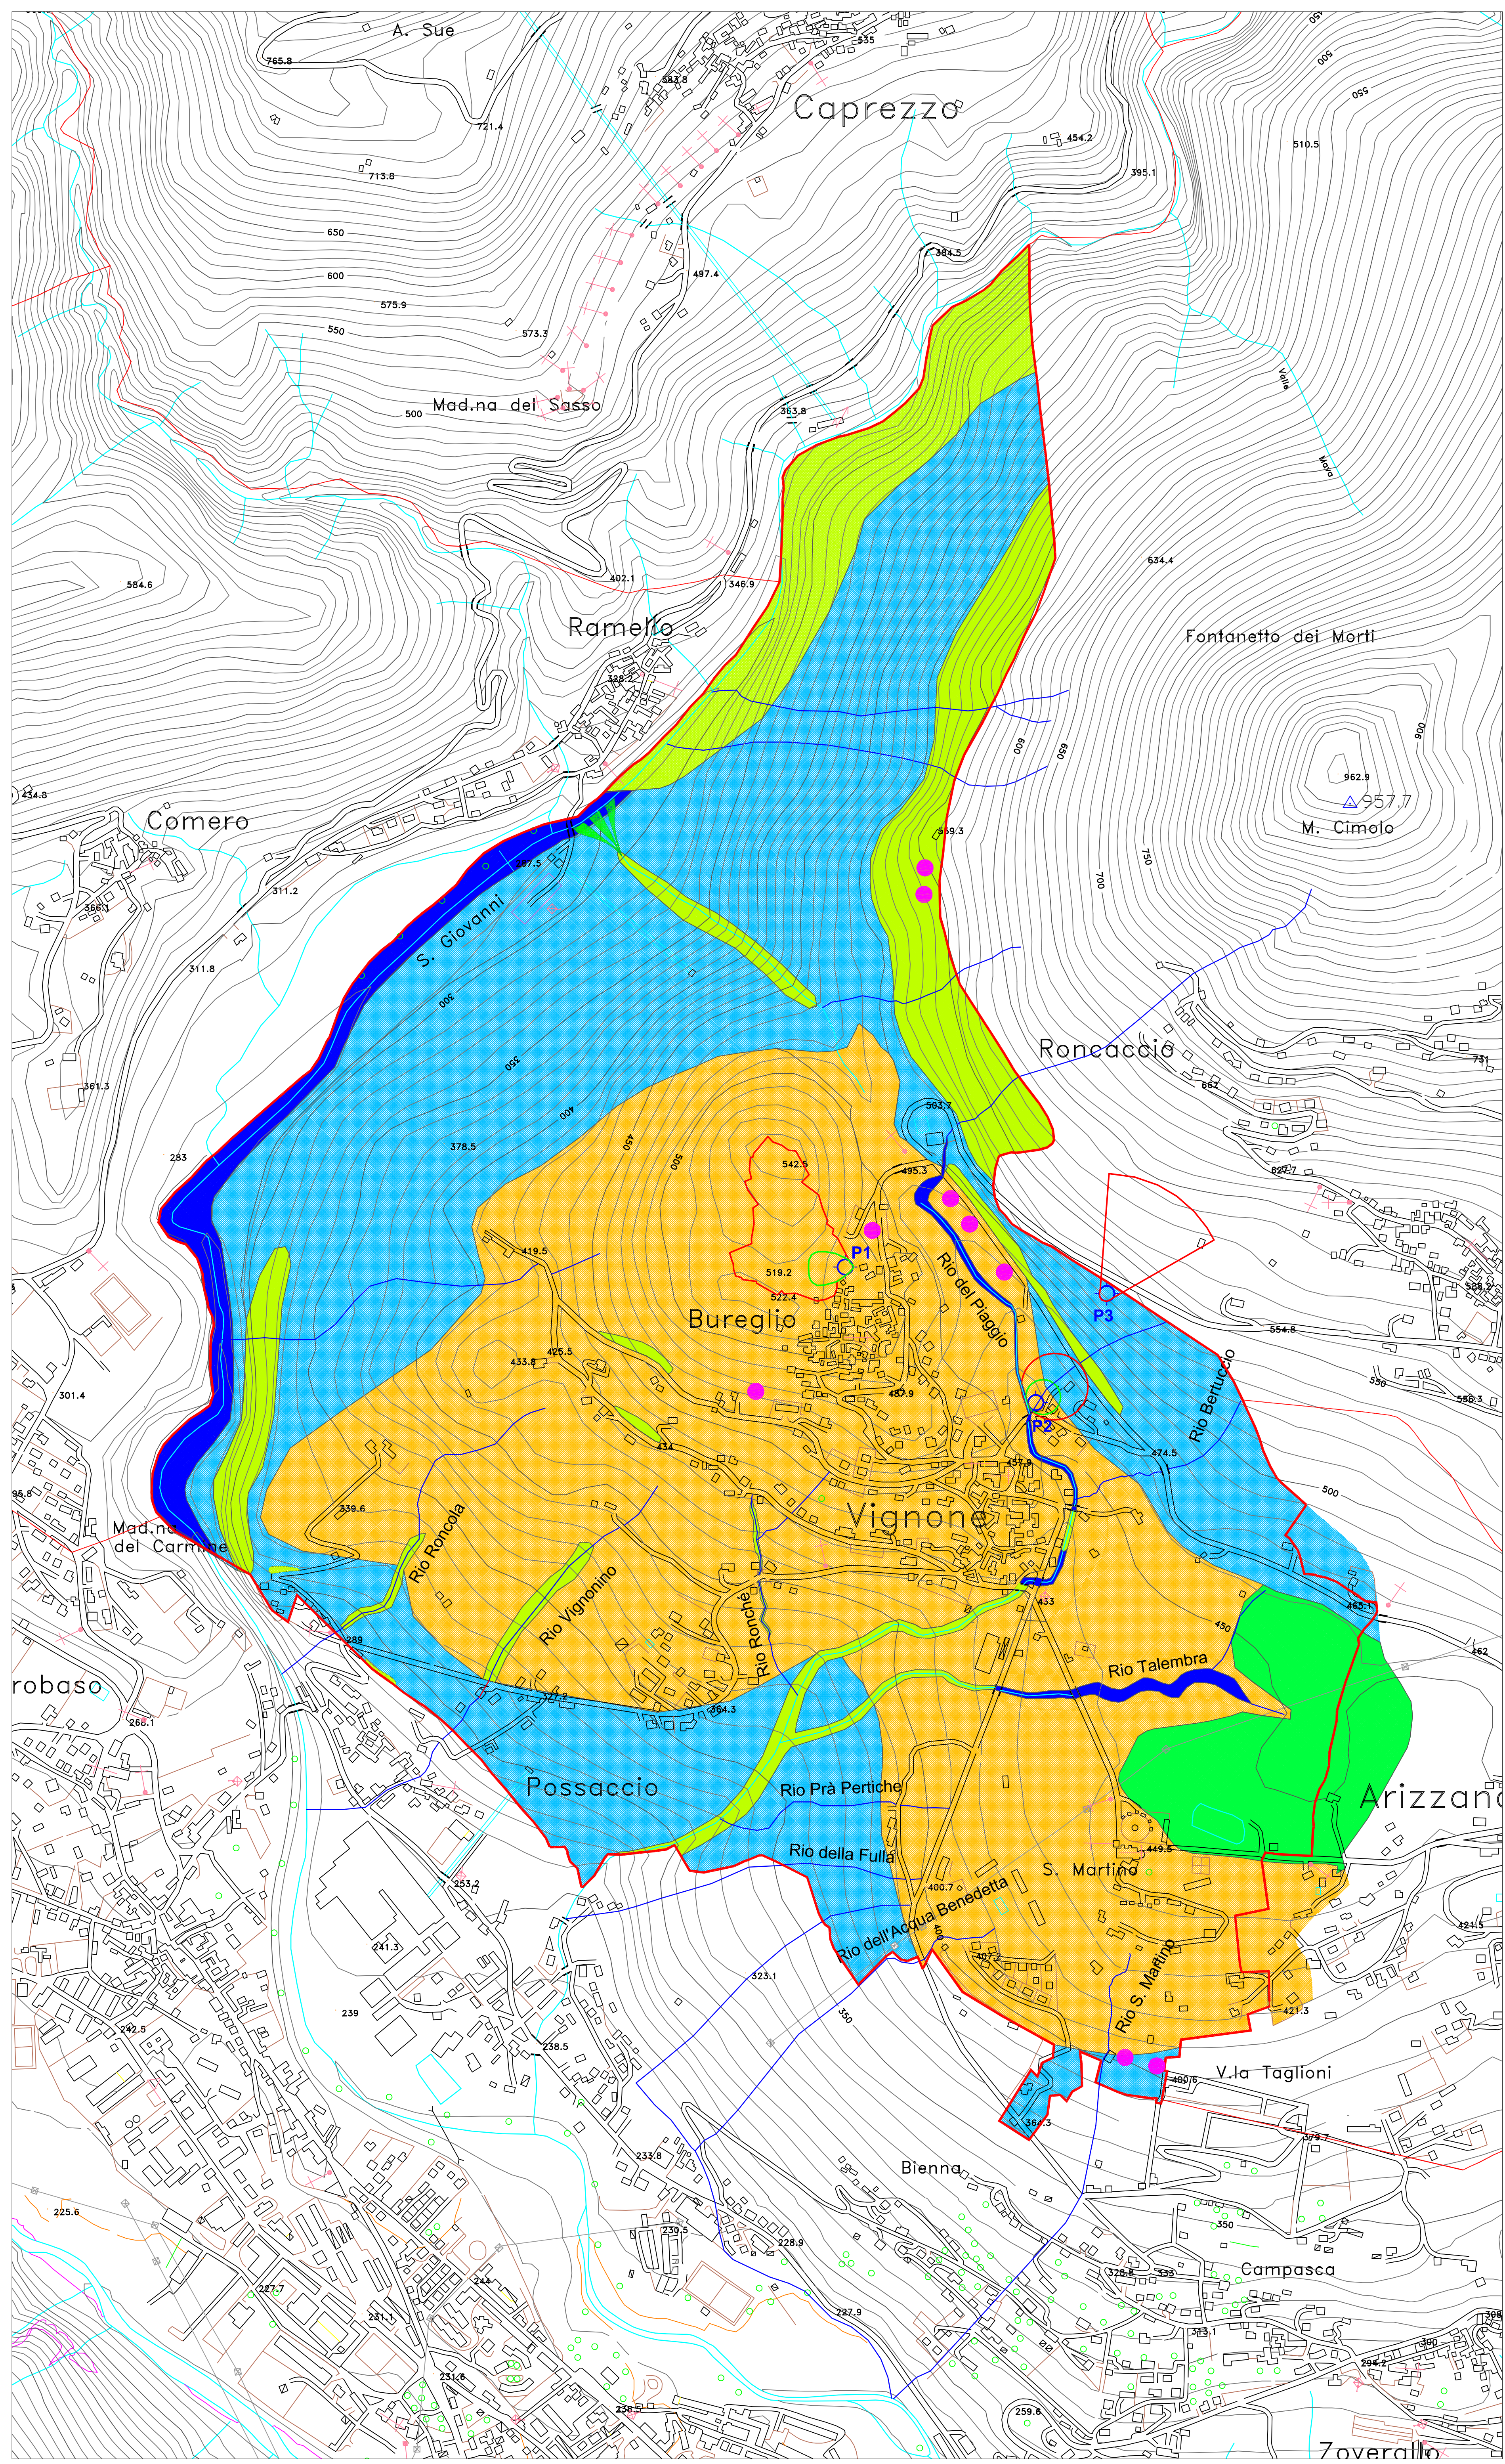

LEGENDA



Fiumi desunti da base C.T.R.




Fiumi desunti da base catastale

CLASSI DI PERMEABILITA' RELATIVA



k > 1 cm/sec
(Molto permeabili)



k = 1 - 1*10⁻³ cm/sec
(Mediamente permeabili)



k = 1*10⁻³ - 1*10⁻⁷ cm/sec
(Da poco a scarsamente permeabili)



k < 1*10⁻⁷ cm/sec
(Praticamente impermeabili)



k = 10⁻⁵ - 1 cm/sec
(Permeabilità variabile)

PUNTI D'ACQUA

OPERE DI CAPTAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

P1



Ubicazione Pozzo



Fascia di Tutela Assoluta "A" (r = 10 m)
Zona di tutela assoluta (ZTA) - Pozzo 3



Fascia di rispetto primaria "B"
(isocrona 60 gg)



Fascia di rispetto secondaria "C"
(isocrona 365 gg)
Zona di Rispetto (ZR) - Pozzo 3

ALTRE OPERE




Sorgente non captata



PROVINCIA DEL V.C.O.



COMUNE DI VIGNONE



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI VIGNONE
**PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE**

(art. 17, comma 4, L.R. 56/77 - L.R. n.1/2007, Circ. P.G.R n.7/LAP/96, Adeguamento al PAI)

Elaborato:

CARTA GEOIDROLOGICA

Scala 1:5.000

APPROVAZIONE

DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____



CORRADO CASELLI
Geology Consulting
Largo Cialdani, 3
28887 Omegna (VB)
+390323643299
corrado@geologica.biz

Visti:

Tavola n°:

GEO 5

Data: NOVEMBRE 2010
Agg:

Il Sindaco:

Il responsabile del progetto